


# *L'unité 5 de Renté devrait entrer en fonctionnement à Santiago de Cuba*

---

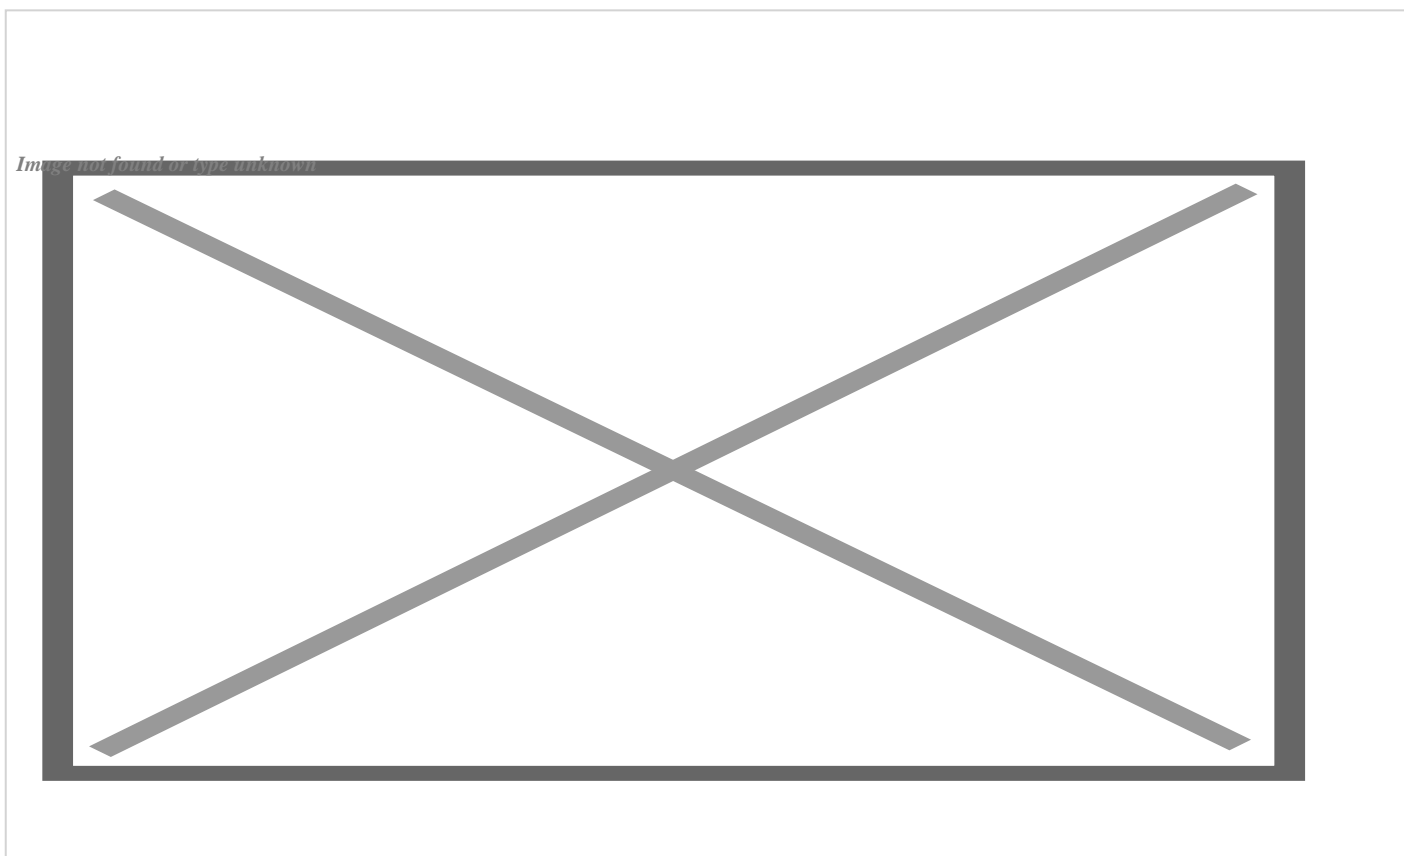

La Havane, 14 juil (RHC) Avec le renversement des situations défavorables imprévues dans l'unité 5 de la centrale thermoélectrique Antonio Maceo (Renté) à Santiago de Cuba, on s'attend à ce qu'elle soit mise en marche aujourd'hui après avoir été paralysée ce samedi à cause d'une décision opérationnelle.

Selon Juan Despaigne, chef d'équipe de l'équipe de garde 4, les équipes travaillent sans interruption à la réduction des fuites d'eau dans la zone des chaudières et à la correction du tube de refroidissement du circuit intermédiaire du bloc, détectées aux premières heures du 13 de ce mois.

Après avoir identifié les défauts, les brigades de maintenance créent les conditions et corrigent les désalignements, dans le but d'éradiquer les problèmes techniques existants et de reprendre la production d'électricité dès que possible, a-t-il expliqué.

La réparation rapide des zones affectées dans le bloc 6 de Renté, également hors service de manière inattendue depuis samedi, a permis de le synchroniser avec le système électrique national en l'espace de quelques heures.

Actuellement, l'unité 3 est paralysée en raison des actions de réanimation prévues, tandis que des équipes tournantes travaillent au démarrage de l'unité 5, afin de réduire le déficit de capacité de production dans la province. (Source : ACN)

---

<https://www.radiohc.cu/index.php/fr/noticias/nacionales/360045-lunite-5-de-rente-devrait-entrer-en-fonctionnement-a-santiago-de-cuba>



**Radio Habana Cuba**