


# *Sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional Unidad No. 4 de Termoeléctrica de Cienfuegos (+Audio)*

---

Image not found or type unknown

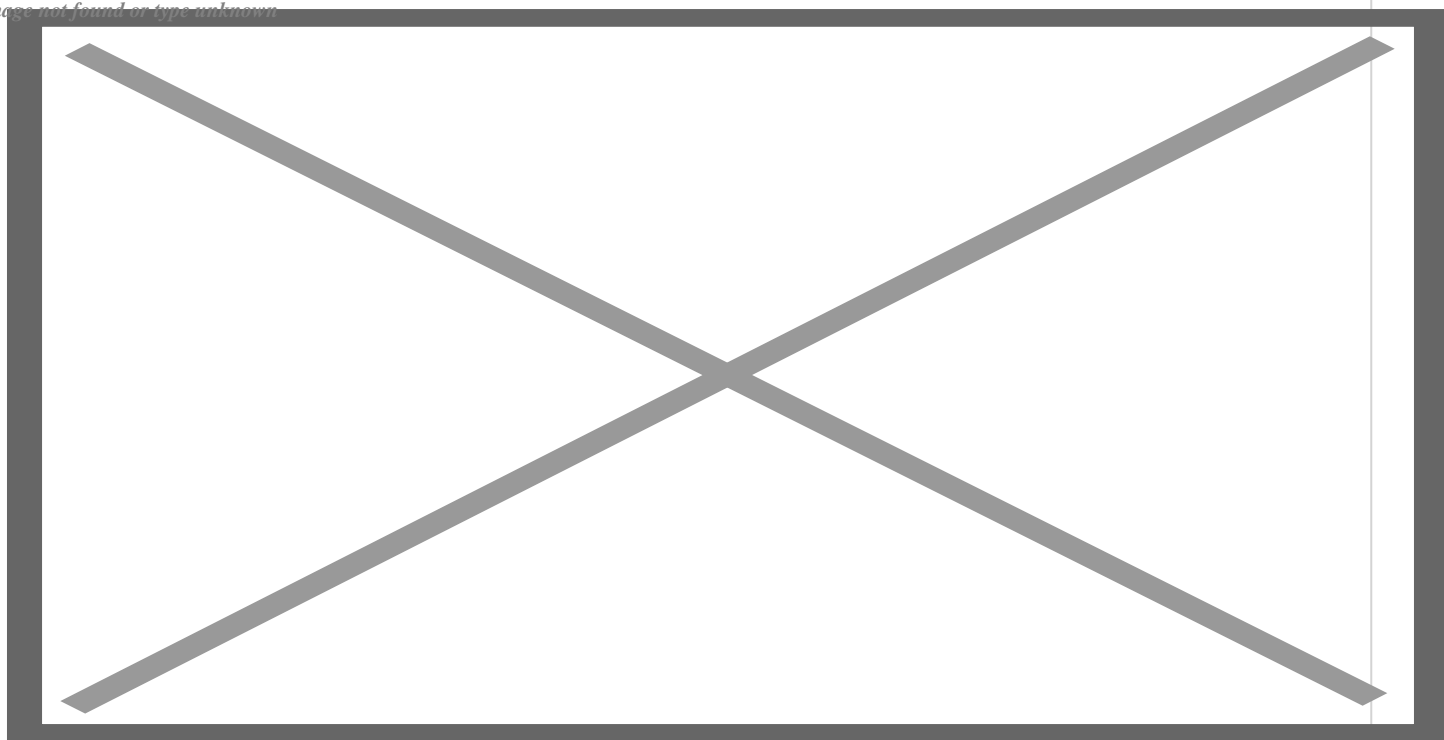

**Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. (Imagen de archivo/RHC)**

Por: Mireya Ojeda Cabrera\*

Cienfuegos, 23 oct (RHC) La Unidad Japonesa No. 4 de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de esta ciudad industrial , sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional en horas de la tarde del martes y se encuentra trabajando de manera estable.

Postpusieron el mantenimiento planificado al que estaba sometida, ante las complejidades actuales, según informó a esta periodista, el Director General de la Empresa, José Osvaldo González Rodríguez.

Luego del gran esfuerzo de los trabajadores unidos a los de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas concluyeron el proceso de expansionamiento de la turbina entre otras acciones hasta lograr tenerla lista para generar energía eléctrica.

Continúan el diagnóstico de la avería ocurrida en la Unidad No. 3, el pasado viernes, cuando se encontraba regulando frecuencia sobre los 100 MW y tuvo lugar la salida imprevista de la Termoeléctrica Antonio Guiterras, de Matanzas, que originó la desconexión del Sistema Electroenergético en Cuba.

**\*corresponsal de Radio Habana Cuba en Cienfuegos**

---

<https://www.radiohc.cu/index.php/noticias/nacionales/368036-sincronizo-al-sistema-electroenergetico-nacional-unidad-no-4-de-termoelectrica-de-cienfuegos-audio>



**Radio Habana Cuba**